


Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus

Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa



Sisäänkäynnit asiakaspalveluun ja henkilökunnan tiloihin

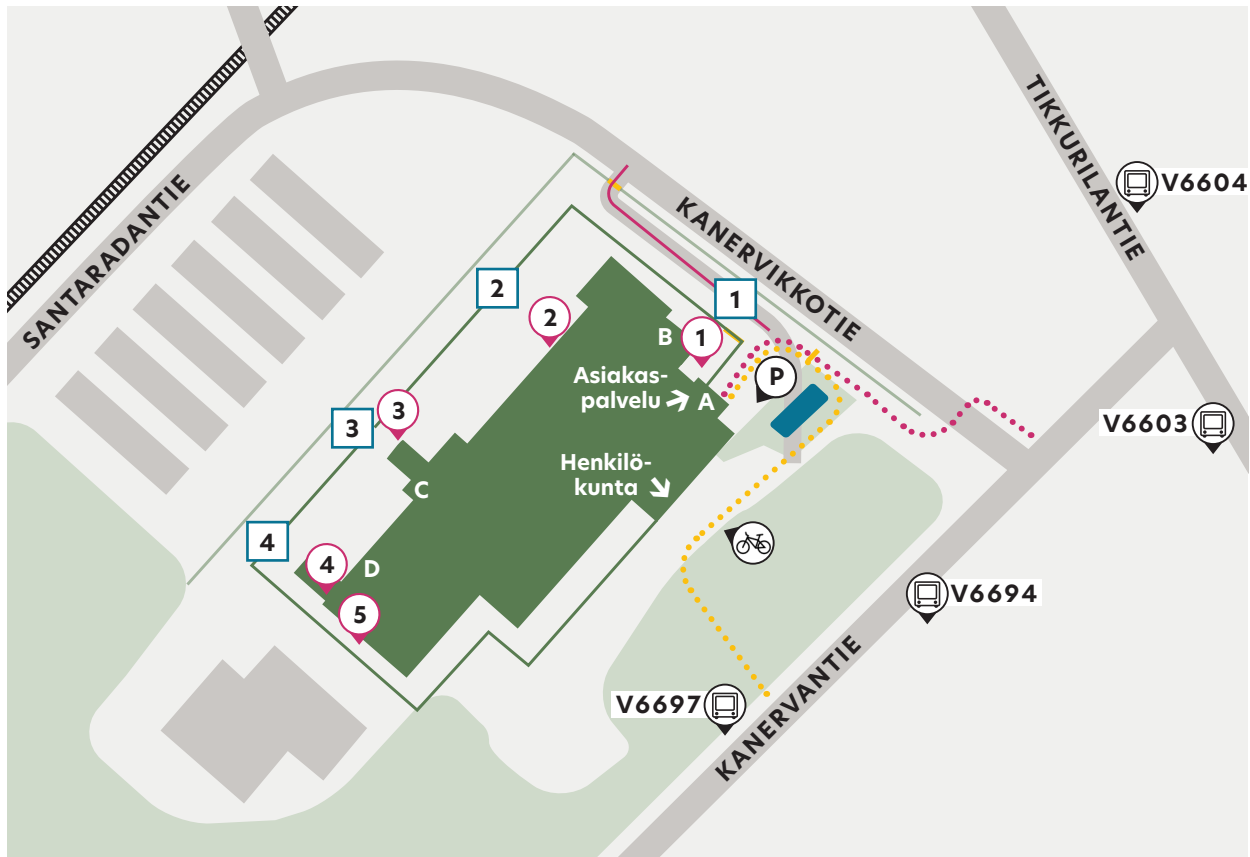

Pyöräparkki

A B C D

Sisäänkäynnit



Bussipysäkki



Lastauslaiturit



Pysäköintialue ja sähköautojen latauspisteitä (lisätietoja saa Valvomosta)



Ajoportit



Ajoreitti asiakaspalveluun

Portti 1

- Lastauslaituri 1
- Sisäänkäynti A, pääsy ilman porttia

Portti 3

- Lastauslaituri 3
- Sisäänkäynti C



Keven liikenteen väylä

Portti 2

- Lastauslaituri 2
- Sisäänkäynti B

Portti 4

- Lastauslaituri 4
- Lastauslaituri 5
- Sisäänkäynti D



Polku, ei talvikunnossapittoa



Museovirasto

Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus

Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa

Vierailijaohje

Saapuminen

- Saapumisohe Museoviraston verkkosivuilla: www.museovirasto.fi/yhteystiedot

Julkisilla

- Julkisen liikenteen aikataulut: hsl.fi.
- Laita määränpääksi Kanervikkotie 4, Vantaa.

Polkupyörällä

- Polkupyörille on katos yläpihalla ja teline asiakaspalvelun sisäänkäynnin edustalla.

Autolla

- Aseta navigaattorissa kohteeksi Kokoelma- ja konservointikeskus. Google Maps ja osa karttasovelluksista ohjaavat väärään paikkaan, jos käytät osoitetta Kanervikkotie 4.
- Maksuton pysäköintialue sijaitsee asiakaspalvelun sisäänkäynnin edessä.

Ilmoittautuminen

- Vierailusta tulee aina sopia etukäteen.
- Saapuessasi ilmoittaudu tiskillä, josta saat tarvittaessa myös poletin auton lämmitys- tai sähkötolppaan.
- Asiakaspalvelija tarkistaa vierailun tiedot ja ohjaa tilaan, jonne vierailu on sovittu.
- Ulkovaatteet sekä isot laukut ja reput tulee jättää eteiseen, jossa on lukittavia lokeroita.

Ruoka ja juoma

- Kiinteistössä ei ole lounasruokalaa eikä kahvilaa.
- Voit ottaa mukaan omia eväitä. Vie ne heti saapumisen yhteydessä taukotilaan, jossa on normaali keittiövarustus.
- Ruokaa ja juomaa ei saa kuljettaa muihin tiloihin.

Valokuvaaminen

- Tiloissa ei saa kuvata ilman lupaa.
- Vierailuun liittyvä aineistonkuvauslupa pyydetään etukäteen käyntiä varatessa.



Museovirasto